

平成28年度分 津山圏域クリーンセンターの測定結果について

ごみを焼却する際に発生する排出ガスにつきましては、ダイオキシン類等の濃度測定を行っています。

平成28年度実施した測定結果に関しましては、施設で定めた管理基準値及び国が定めた排出基準をすべて下回る結果となっています。今後も測定を行い、施設の適正な運転管理に努めていきます。

1 排ガス測定結果

項 目	単位	1号炉煙突				2号炉煙突				管 理 基準値	法令等 基準値	結果
		5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月			
ば い じ ん	g/Nm ³	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.02	0.08	○
塩 化 水 素(HCl)	ppm	18	22	26	44	30	41	22	33	50	430	○
窒素酸化物(NOx)	ppm	37	40	38	41	33	41	42	39	80	250	○
硫黄酸化物(SOx)	ppm	5	8	9	7	6	9	10	9	20	3,356	○
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	0.010	0.015	0.014	0.0083	0.005	0.024	0.019	0.0053	0.1	1.0	○

2 一般環境大気質(環境アセス)測定結果

項 目	単 位		領家地内 8月～9月	下原下地内 8月～9月	環境保全目標	結果
二 酸 化 硫 黄	ppm	日平均値	0.004	0.001	0.04以下	○
		時間最大値	0.008	0.005	0.1以下	○
二 酸 化 窒 素	ppm	日平均値	0.002	0.002	0.04～0.06のゾーン内又はそれ以下	○
		時間最大値	0.008	0.007	0.1～0.2以下	○
浮 遊 粒 子 状 物 質	mg/m ³	日平均値	0.014	0.013	0.1以下	○
		時間最大値	0.047	0.053	0.2以下	○
ダイオキシン類	pg-TEQ/Nm ³		0.0061	0.009	0.6以下	○
塩 化 水 素	ppm		0.001未満	0.001未満	0.02以下	○

3 煙突からの排出ガスについて

クリーンセンター熱回収施設の煙突から排出されるガスは、ろ過式集じん器をはじめとする処理設備でばいじん(すず、煙)などの大気汚染物質を取り除いています。

寒い日や湿度の高い日に、煙突から白い煙が出ているように見えることがあります。これは排出ガス中の水蒸気が外気で冷やされて白く見えるものです。また、煙突から水蒸気が見えており、太陽と反対側から見ると影になり、黒っぽく見える場合もあります。



煙のように見えるのは水蒸気です

多目的広場がオープンしました!!


皆さまの憩いと交流の場として、
お気軽にご利用ください。

●施設概要

レストハウス(足湯・テラス・休憩室・授乳室)
みどりの広場(芝生広場・大型遊具・水遊び場)

●利用できる時間

午前8時から午後6時まで(4月から9月)
午前8時から午後5時まで(10月から3月)

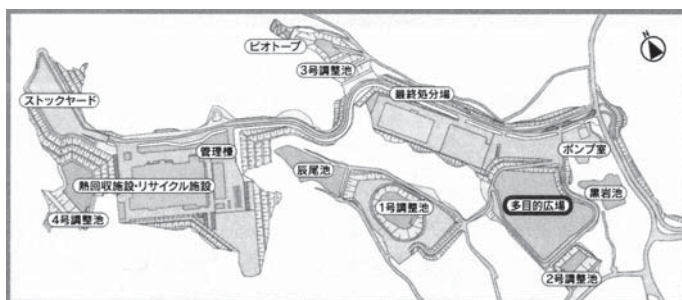

多目的広場位置図(所在地:津山市領家711番地)

お問い合わせ先

鏡野町くらし安全課 環境係
津山圏域資源循環施設組合

電話(0868)54-2780
電話(0868)57-2221